CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

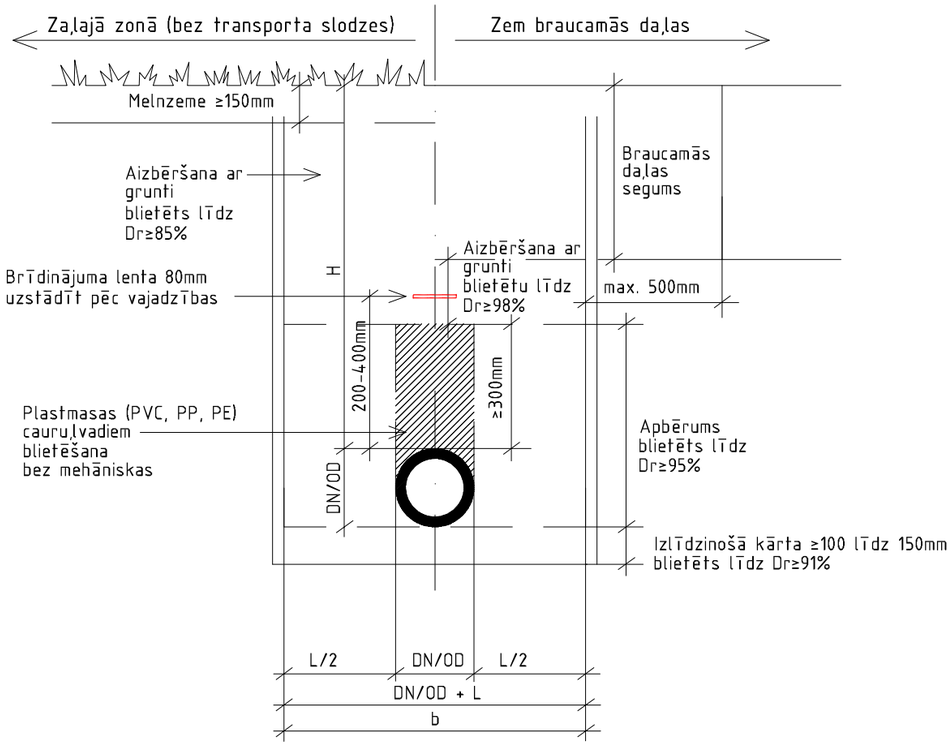

Apzīmējumi:
Dr - sablīvēšanās ekvivalents atbilstoši Standarta Blīvumam pēc Proktora(%)
DN/OD - caurules nominālais/ārējais diametrs
H - tranšejas dziļums virs caurules

Minimālais tranšejas platums pret nominālo/ārējo diametru (DN/OD)

DN/OD, [mm]	Minimālais tranšejas platums (DN/OD+L), [m]
	Tranšejā ar balstiem
≥200	DN/OD+0,40
250≥315	DN/OD+0,50
315≥500	DN/OD+0,70

Minimālais tranšejas platums attiecībā pret tranšejas dziļumu (H+DN/OD)

Tranšejas dziļums H+DN/OD, [m]	Minimālais tranšejas platums (b), [m]
<1,00	netiek reglamentēts
≥1,00≤1,75	0,80
>1,75≤4,00	0,90
>4,00	1,00

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ

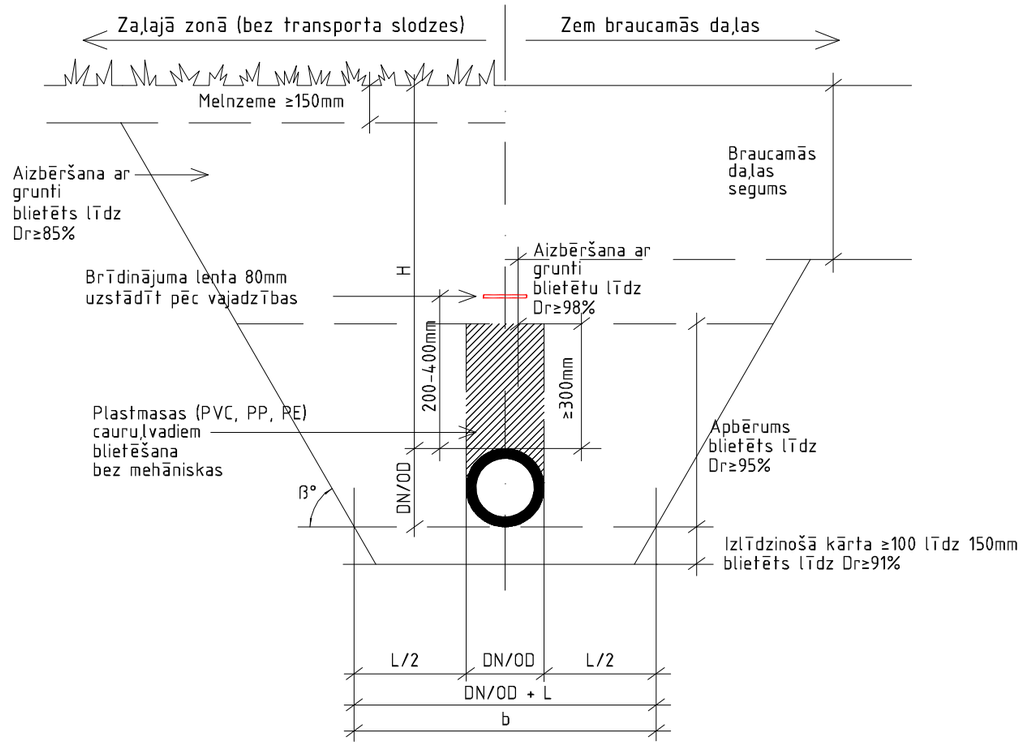

Minimālais tranšejas platums pret nominālo/ārējo diametru (DN/OD)

DN/OD, [mm]	Minimālais tranšejas platums (DN/OD+L), [m]	
	Tranšejā bez balstiem	
	ß>60°	ß≤60°
≥200	DN/OD+0,40	DN/OD+0,40
250≥315	DN/OD+0,50	DN/OD+0,40
315≥500	DN/OD+0,70	DN/OD+0,40

Pasūtītājs:
SIA"Limbažu Siltums"
Reģistrācijas Nr. 40003006715

Būvprojekta izstrādātājs:
PROJEKTS 3 Infrastruktūras objektu projektēšana
SIA "Projekts 3"
Reģ.Nr. 40003578510
Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R
Adrese: Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007
Tālrunis: (+371) 67692600
E-pasts: info@projekts3.lv

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Līguma Nr.	P3/2020/08
				Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos	Arhīva Nr.	12-20
					Rasējuma Nr.	UKT-12
Būvproj.d.v.:	A.Urtāns		07.12.2020	Būvprojekta daļa: UKT DAĻA	BP	Marka / Lapa / Lapu sk.
Izstrādāja:	M.Zālītis		07.12.2020			
				Rasējums: Cauruļvada izbūve būvgrāvī		UKT / -
Mērogs:		b/m				